




DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI





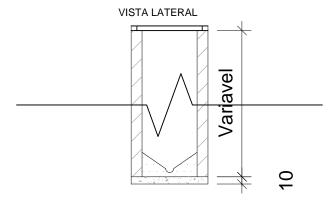

COTAS EM CENTIMETROS (CM)

COTAS EM CENTIMETROS (CM)

LEGENDA	
C.S	CAIXA SINFONADA
C.Sb	CAIXA DE SABÃO
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RALO SINFONADO
	TUBO DE VENTILAÇÃO
-	SENTIDO DO ESCOAMENTO
i	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:

- 1. Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e ótima estanqueidade.
- Os tubos e conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE ATE 500 FAMILIAS/ANO PROJETO SANITÁRIO - ESC 1/100 ÁREA CONSTRUÍDA: 199,88m² DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m²

1 / 1