


DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - C.I.
 Unidade de medidas - Centímetro (cm)

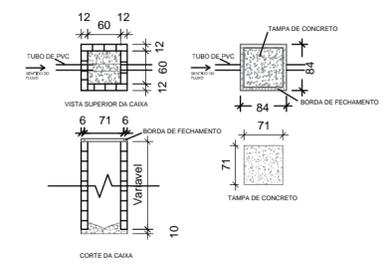

LEGENDA	
AP	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
C.I.	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.A	RALO ABACAXI
→	SENTIDO DO ESCOAMENTO
—	INDICAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM 1%
—	TUBULAÇÃO EM PVC

Notas:
 1. Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e semis esmaltados.
 2. Os tubos e conexões devem ser instalados com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
 3. A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.
 4. A tubulação enterrada na parede exterior deverá ser frizada com argamassa na própria parede e no teto.

APROVAÇÕES:

Tipo: _____
 Proprietário: _____
 End. da Obra: _____

PROPRIETÁRIO: _____
 CPF: _____

AUTOR DO PROJETO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Arquiteto / Engenheiro:
 CAU/CREA: _____

AREAS: Terreno: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____	Desenho: _____ Escala: <u>xxxxx</u> <u>x/xxx</u> Data: <u>xx/xx/xxxx</u>	Revisão: _____ PRANCHA: _____
	LOGOMARCA	1 / 1

CONTEUDO:
 Planta de Situação:
 Planta Baixa:
 xxx:
 xxx: