


DETALHE ABRIGO GLP

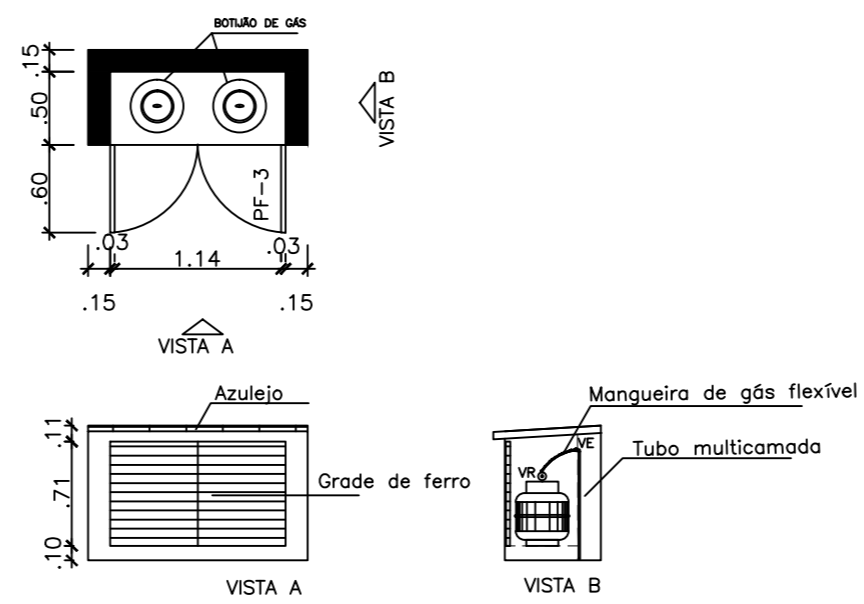

LEGENDAS

| SIMBOLOGIA | DESCRIÇÃO                                   |
|------------|---------------------------------------------|
|            | TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE |
| $\phi$     | DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA        |
| VR         | VÁLVULA REGULADORA DE GÁS                   |
| VE         | VÁLVULA ESFERA                              |

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente enovidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

APROVAÇÕES:

Tipo:  
Proprietario:  
End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
CPF : \_\_\_\_\_

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_  
Arquiteto / Engenheiro:  
CAU/CREA: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
Arquiteto / Engenheiro:  
CAU/CREA: \_\_\_\_\_

|                                                                                                          |                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AREAS:<br>Terreno: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____<br>AREAS: _____ | Desenho:<br>Escala: _____<br>Data: _____ | Revisão:<br>_____/_____/_____<br>PRANCHA: |
| CONTEUDO:<br>Planta de Situação:<br>Planta Baixa:<br>xxxx:<br>xxxx:                                      | LOGOMARCA                                | 1 / 1                                     |