


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (220/380V)

CONDUTORES PRINCIPAIS
 3 FASES #16mm²
 1 NEUTRO #16mm²
 1 TERRA #16mm²

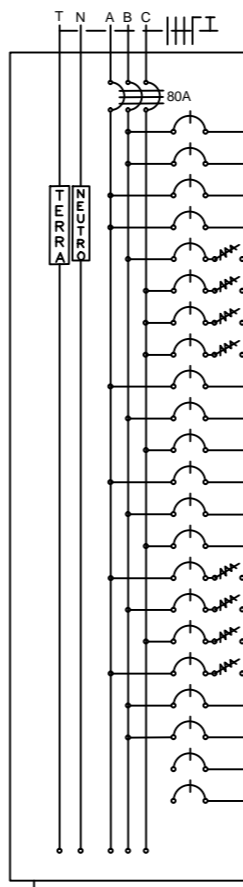

CIRCUITO	LÂMPADAS FLUORESCENTES		TOMADAS				POTÊNCIA (W)	POTÊNCIA (VA)	FATOR POTÊNCIA	CORRENTE (A)	DISJUNTOR (A)	DISPOSITIVO DR (30mA)	CONDUTOR (mm ²)	TENSÃO (V)	FASE	FINALIDADE
	1x20W	2x40W	100W	350W	600W	1600W/4400W										
1		16	6				1.880,0	1.938,14	0,97	8,81	16		2,5	220	C	Iluminação Interna
2		6	3				780,0	804,12	0,97	3,66	6		2,5	220	B	Iluminação Interna
3		7	3				860,0	886,60	0,97	4,03	6		2,5	220	A	Iluminação Interna
4	4	7	2				840,0	865,98	0,97	3,94	6		2,5	220	A	Iluminação Interna
5			23	2			3.000,0	3.260,87	0,92	14,82	20	25	2,5	220	B	Tomadas
6			12				1.200,0	1.304,35	0,92	5,93	10	16	2,5	220	C	Tomadas
7			14				1.400,0	1.521,74	0,92	6,92	10	16	2,5	220	C	Tomadas
8			7	4			3.100,0	3.369,57	0,92	15,32	20	25	2,5	220	C	Tomadas
9					1		1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	A	Condicionador de ar
10						1	1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar
11						1	1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	C	Condicionador de ar
12						1	1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	A	Condicionador de ar
13						1	1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar
14						1	1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar
15					1	1	4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	A	Chuveiro Elétrico
16					1	1	4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	B	Chuveiro Elétrico
17					1	1	4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	C	Chuveiro Elétrico
18					1	1	4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	A	Chuveiro Elétrico
19		5					400,0	412,37	0,97	1,87	6		2,5	220	B	Iluminação Externa
20		4					320,0	329,90	0,97	1,50	6		2,5	220	B	Iluminação Externa
21																Reserva
22																Reserva
Total							40.980,0	44.543,48	0,92	67,68	80	3x16,0		380	ABC	


LEGENDAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
	CAIXA DE PASSAGEM
	QUADRO DE MEDIÇÃO
	TOMADA PARA CHUVEIRO INST. 2,20 m DO PISO ACABADO
	TOMADA BAIXA INST. À 0,30 m DO PISO ACABADO
	TOMADA MÉDIA INST. À 1,30 m DO PISO ACABADO
	TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO
	TOMADA P/ ARCONDICIONADO
	TOMADA DE USO ESPECÍFICO
	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO
	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
	INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES
	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA
	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES + TOMADA
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 1x20W)
	PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2x40W)
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 2x20W)
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 2x40W)
	DIÂMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILÍMETROS
	SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm ²
	ELETRODUTO EMBUTIDO PISO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLOAR
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)
	NEUTRO - AZUL CLARO FASE - VERMELHO OU MARROM TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO

OBSERVAÇÕES:
 1. SEÇÃO DO CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm²
 2. ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO, USAR O DE 20mm OU 1/2"
 3. TOMADA NÃO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W

NOTAS:
 1. NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS A LIGAÇÃO DOS FIOS DEVE SER COM CONEXÃO DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES.
 2. OS PROJETOS DEVERÃO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E REAQUECIDO, QUANDO NECESSÁRIO, COM BASE NAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DA REGIÃO.

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA

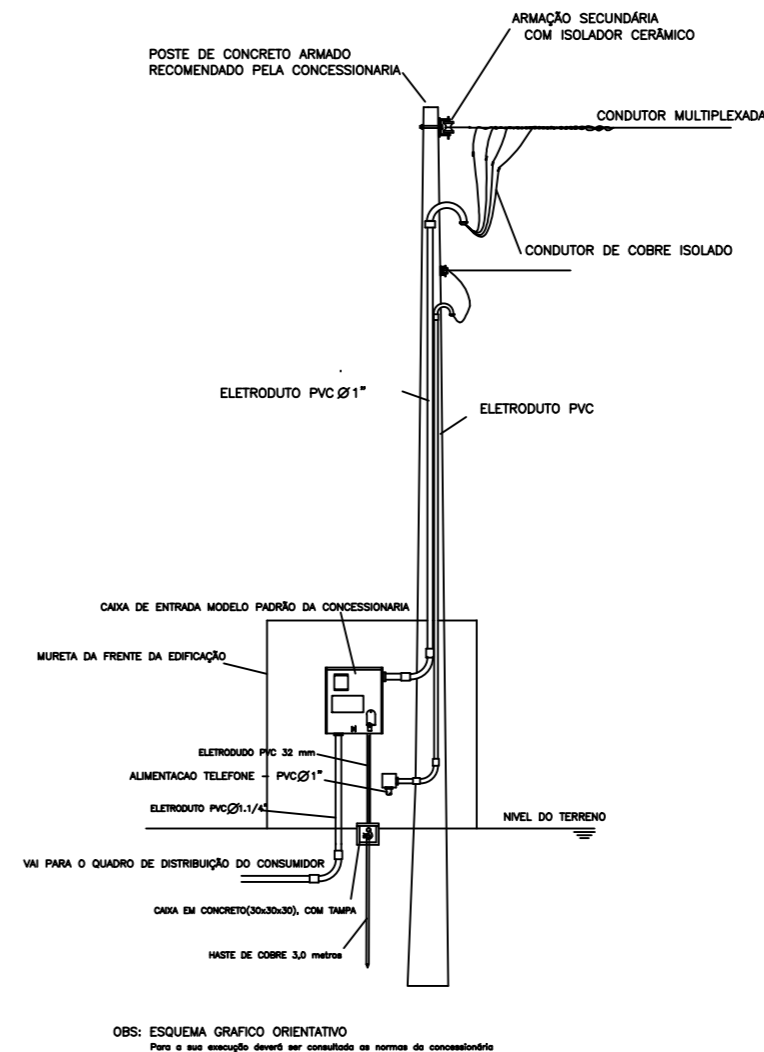

APROVAÇÕES:

Tipo: _____
 Proprietário: _____
 End. da Obra: _____

PROPRIETÁRIO: _____
 CPF: _____

AUTOR DO PROJETO: _____
 Arquiteto / Engenheiro: CAU/CREA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 Arquiteto / Engenheiro: CAU/CREA: _____

AREAS:
 Terreno: _____
 AREAS: _____
 AREAS: _____
 AREAS: _____
 AREAS: _____
 AREAS: _____

CONTEUDO:
 Planta de Situação:
 Planta Baixa:
 xxx:
 xxx:

Desenho: _____
 Escala: xxx/xxx
 Data: xx/xx/xxxx

Revisão: _____
 PRANCHA: _____

LOGOMARCA

1 / 1