


# QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (220/380V)

CONDUTORES PRINCIPAIS  
 3 FASES #16mm<sup>2</sup>  
 1 NEUTRO #16mm<sup>2</sup>  
 1 TERRA #16mm<sup>2</sup>

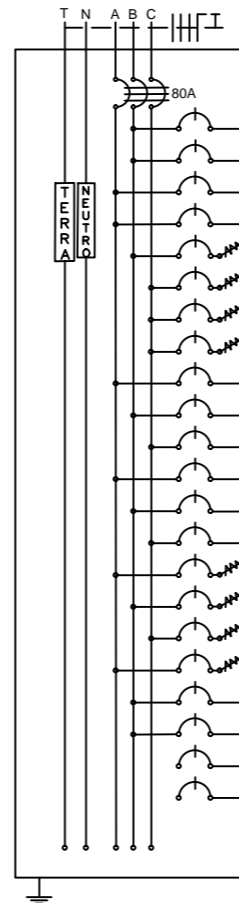

CIRCUITO	LÂMPADAS FLUORESCENTES							TOMADAS							POTÊNCIA (W)	POTÊNCIA (VA)	FATOR POTÊNCIA	CORRENTE (A)	DISJUNTOR (A)	DISPOSITIVO DR (30mA)	CONDUTOR (mm <sup>2</sup> )	TENSÃO (V)	FASE	FINALIDADE
	1x20W	2x40W	100W	350W	600W	1600W	4400W	100W	350W	600W	1600W	4400W												
1		16	6										1.880,0	1.938,14	0,97	8,81	16		2,5	220	C	Iluminação Interna		
2		6	3										780,0	804,12	0,97	3,66	6		2,5	220	B	Iluminação Interna		
3		7	3										860,0	886,60	0,97	4,03	6		2,5	220	A	Iluminação Interna		
4	4	7	2										840,0	865,98	0,97	3,94	6		2,5	220	A	Iluminação Interna		
5				23	2								3.000,0	3.260,87	0,92	14,82	20	25	2,5	220	B	Tomadas		
6				12									1.200,0	1.304,35	0,92	5,93	10	16	2,5	220	C	Tomadas		
7				14									1.400,0	1.521,74	0,92	6,92	10	16	2,5	220	C	Tomadas		
8				7		4							3.100,0	3.369,56	0,92	15,32	20	25	2,5	220	C	Tomadas		
9										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	A	Condicionador de ar		
10										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar		
11										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	C	Condicionador de ar		
12										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	A	Condicionador de ar		
13										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar		
14										1			1.600,0	1.904,76	0,84	8,66	10		2,5	220	B	Condicionador de ar		
15										1			4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	A	Chuveiro Elétrico		
16										1			4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	B	Chuveiro Elétrico		
17										1			4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	C	Chuveiro Elétrico		
18										1			4.400,0	4.400,00	1,00	20,00	25	25	6,0	220	A	Chuveiro Elétrico		
19			5										400,0	412,37	0,97	1,87	6		2,5	220	B	Iluminação Externa		
20			4										320,0	329,90	0,97	1,50	6		2,5	220	B	Iluminação Externa		
21																						Reserva		
22																						Reserva		
Total													40.980,0	44.543,48	0,92	67,68	80		3x16,0	380	ABC			


## LEGENDAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
	CAIXA DE PASSAGEM
	QUADRO DE MEDIÇÃO
	TOMADA PARA CHUVEIRO INST. 2,20 m DO PISO ACABADO
	TOMADA BAIXA INST. A 0,30 m DO PISO ACABADO
	TOMADA MÉDIA INST. A 1,30 m DO PISO ACABADO
	TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO
	TOMADA P/ ARCONDICIONADO
	TOMADA DE USO ESPECÍFICO
	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO
	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
	INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES
	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA
	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES + TOMADA
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 1x20W)
	PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2x40W)
	PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2x20W)
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 2x40W)
	DIÂMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILÍMETROS
	SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm <sup>2</sup>
	ELETRODUTO EMBUTIDO PISO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)
	NEUTRO - AZUL CLARO
	FASE - VERMELHO OU MARROM
	TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO

OBSERVAÇÕES:  
 1. SEÇÃO DO CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm<sup>2</sup>  
 2. ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO, USAR O DE 20mm OU 1/2"  
 3. TOMADA NÃO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W

NOTAS:  
 1. NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS A LIGAÇÃO DOS FIOS DEVEM SER COM CONEXÃO DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES.  
 2. OS PROJETOS DEVERÃO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E READEQUADO, QUANDO NECESSÁRIO, COM BASE NAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DA REGIÃO.

## DETALHE DO POSTE DE ENTRADA

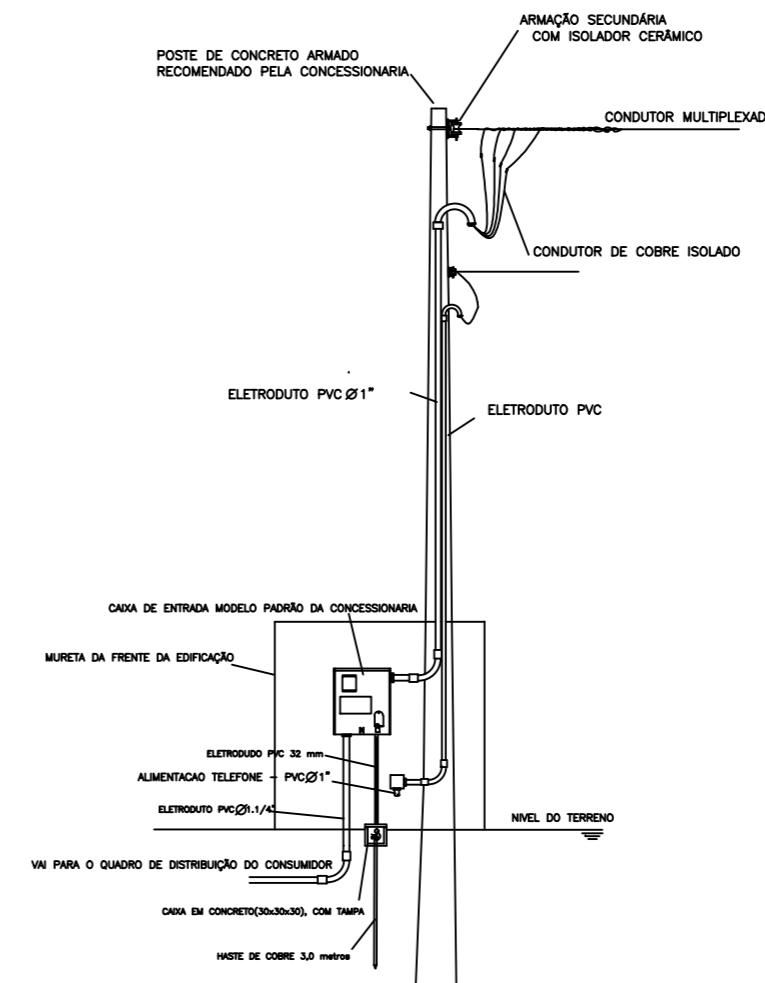

APROVAÇÕES:

Tipo:  
 Proprietário:  
 End. da Obra:

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CPF: xxxxxxxx

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_  
 Arquiteto / Engenheiro:  
 CAU/CREA: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
 Arquiteto / Engenheiro:  
 CAU/CREA: \_\_\_\_\_

AREAS: Terreno: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____ AREAS: _____	Desenho: _____ Escala: _____ Data: _____ xx/xx/xxxx	Revisão: _____ PRANCHA: _____
CONTEUDO: Planta de Situação: Planta Baixa: xxxx:	LOGOMARCA	1 / 1